

คุณลักษณะเฉพาะ
ถุงพลาสติกสีดำ, ถุงพลาสติกสีแดง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. ความต้องการ

- ๑.๑ ถุงขยะดำใหญ่ ขนาด ๒๖ x ๓๐ นิ้ว ไม่พับข้าง ความหนา ๑๕๐ ไมคอน จำนวน ๒๔,๗๑๙ กิโลกรัม
- ๑.๒ ถุงขยะดำเล็ก ขนาด ๒๐ x ๒๖ นิ้ว ไม่พับข้าง ความหนา ๑๕๐ ไมคอน จำนวน ๕,๔๗๘ กิโลกรัม
- ๑.๓ ถุงขยะดำ ขนาด ๒๗ x ๔๐ นิ้ว รวมพับข้างๆ ละ ๕ นิ้ว ความหนา ๓๐๐ ไมคอน จำนวน ๖,๙๑๐ กิโลกรัม
- ๑.๔ ถุงขยะแดงใหญ่ ขนาด ๒๖ x ๓๐ นิ้ว ไม่พับข้าง ความหนา ๑๕๐ ไมคอน จำนวน ๗,๙๕๖ กิโลกรัม
- ๑.๕ ถุงขยะแดงเล็ก ขนาด ๒๐ x ๒๖ นิ้ว ไม่พับข้าง ความหนา ๑๕๐ ไมคอน จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๖ ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด ๑๒ x ๒๐ นิ้ว (หูหิ้ว) ความหนา ๑๖๐ ไมคอน จำนวน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ถุงพลาสติกสีดำใช้สำหรับใส่มูลฝอยทั่วไป
- ๒.๒ ถุงพลาสติกสีแดงใช้สำหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ถุงขยะดำใหญ่, ถุงขยะแดงใหญ่ ขนาด ๒๖ x ๓๐ นิ้ว ไม่พับข้าง
- ๓.๒ ถุงขยะดำเล็ก, ถุงขยะแดงเล็ก ขนาด ๒๐ x ๒๖ นิ้ว ไม่พับข้าง
- ๓.๓ ถุงขยะดำ ขนาด ๒๗ x ๔๐ นิ้ว รวมพับข้างๆ ละ ๕ นิ้ว
- ๓.๔ ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด ๑๒ x ๒๐ นิ้ว (หูหิ้ว)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ถุงขยะดำ

- ๔.๑.๑ ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกอย่างดี
- ๔.๑.๒ ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมคอน เหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่มีกลิ่น และทนทานต่อมูลฝอยทั่วไป
- ๔.๑.๓ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด และฉีกขาดง่าย
- ๔.๑.๔ ต้องเป็นถุงพลาสติกสีดำ และมีขนาดตามที่กำหนด สีของถุงต้องสม่ำเสมอไม่มีจุดต่าง
- ๔.๑.๕ ก้นถุงต้องซีลด้วยความร้อน อย่างน้อย ๒ ชั้น หรืออย่างหนา เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลว
- ๔.๑.๖ ต้องเหมาะสำหรับใส่ขยะและสิ่งปฏิกูลทั่วไปทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะแห้ง
- ๔.๑.๗ บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย โดยใส่ถุงๆ ละ ๑ กิโลกรัม ใช้เชือกมัด ๕ กิโลกรัม ต่อ ๑ มัด และนำบรรจุลงกระสอบหรือถุงใหญ่ รวม ๒๕ กิโลกรัม โดยต้องบอกขนาดของถุงพลาสติก และบอกน้ำหนักให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเจริญ นิลสุ)

(นางภัศราภรณ์ ศิริษา)

(นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)

๔.๒ ถุงขยะแดง

๔.๒.๑ เนื้อถุงสีแดงพิมพ์รูปสัญลักษณ์สารเคมีอันตราย (หัวกะโหลกไขว้) และรูปสัญลักษณ์ชีววัตถุอันตรายพิมพ์ตัวอักษรสีดำ

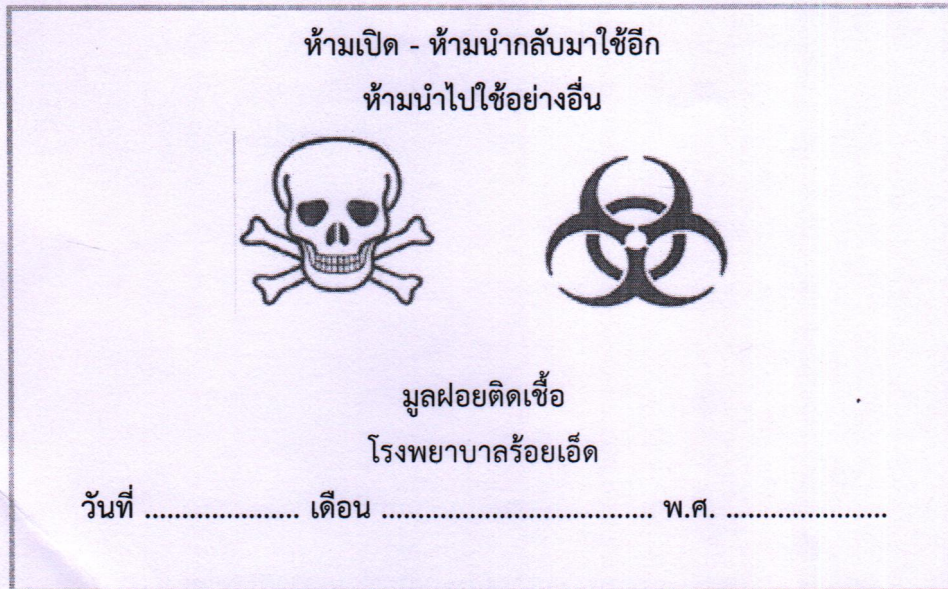

- สำหรับถุงขยะแดงใหญ่ ขนาด ๒๖ x ๓๐ นิ้ว และ ถุงขยะแดงเล็ก ขนาด ๒๐ x ๒๖ นิ้ว
บรรทัดที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดที่ ๕ ตัวอักษร หนา ๐.๕ ซม. สูง ๑ นิ้ว
บรรทัดที่ ๓ และบรรทัดที่ ๔ ตัวอักษร หนา ๐.๕ ซม. สูง ๑.๕ นิ้ว
- สำหรับถุงขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด ๑๒ x ๒๐ นิ้ว ไม่พิมพ์รูปสัญลักษณ์และอักษร

๔.๒.๒ ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกอย่างดี

๔.๒.๓ ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน เหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่มีกลิ่น และทนทานต่อขยะมูลฝอยติดเชื้อ

๔.๒.๔ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด และฉีกง่าย

๔.๒.๕ ต้องเป็นถุงพลาสติกสีแดง และมีขนาดตามที่กำหนด สีของถุงต้องสม่ำเสมอไม่มีจุดต่าง

๔.๒.๖ ก้นถุงต้องซีลด้วยความร้อน อย่างน้อย ๒ ชั้น หรืออย่างหนา เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลว

๔.๒.๘ ต้องเหมาะสำหรับใส่ขยะและสิ่งปฏิกูลทั่วไปทุกชนิด ที่เป็นมูลฝอยติดเชื้อ

๔.๒.๘ บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย โดยใส่ถุงๆละ ๑ กิโลกรัม ใช้เชือกมัด ๕ กิโลกรัม ต่อ ๑ มัด และนำบรรจุลงกระสอบหรือถุงใหญ่ รวม ๒๕ กิโลกรัม โดยต้องบอกขนาดของถุงพลาสติก และบอกน้ำหนักให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นางภัศราภรณ์ ศิริษา) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)

๕. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ๒,๐๔๘,๙๒๗.- บาท (สองล้านสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงขยะดำ และถุงขยะแดง จำนวนขนาดละ ๒ กิโลกรัม เพื่อประกอบการพิจารณา และทางโรงพยาบาลฯ จะไม่คืนของตัวอย่างให้ผู้เสนอราคา

๖.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

๖.๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเอกสารยืนยันการสั่งซื้อในแต่ละคราว

๖.๔ รับประกันคุณภาพ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจรับเรียบร้อยของแต่ละงวด และหากมีการชำรุดเสียหายผู้ขายต้องรับนำมาเปลี่ยนให้ภายใน ๓ วัน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น หากเกินกำหนดเวลา ผู้ขายยินดีให้ปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารวมทั้งสิ้นของงวดที่ส่งมอบต่อวัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นางภัศราภรณ์ ศิริษา) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)